


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расчетный (рекомендуемый) температурный график котельных ООО «ТеплоПлюс»

№ п/п	$t_n, ^\circ\text{C}$	$\tau_{01}, ^\circ\text{C}$	$\tau_{02}, ^\circ\text{C}$
1	-28	95,0	70,0
2	-27	93,6	69,1
3	-26	92,2	68,3
4	-25	90,8	67,4
5	-24	89,4	66,6
6	-23	88,0	65,7
7	-22	86,5	64,8
8	-21	85,1	63,9
9	-20	83,7	63,0
10	-19	82,2	62,1
11	-18	80,8	61,2
12	-17	79,3	60,3
13	-16	77,9	59,4
14	-15	76,4	58,5
15	-14	74,9	57,6
16	-13	73,5	56,6
17	-12	72,0	55,7
18	-11	70,5	54,7
19	-10	69,0	53,8
20	-9	67,5	52,8
21	-8	65,9	51,8
22	-7	64,4	50,8
23	-6	62,9	49,8
24	-5	61,3	48,8
25	-4	59,7	47,8
26	-3	58,2	46,7
27	-2	56,6	45,7
28	-1	55,0	44,6
29	0	53,3	43,6
30	1	51,7	42,5
31	2	50,1	41,4
32	3	48,4	40,2
33	4	46,7	39,1
34	5	45,0	37,9
35	6	43,3	36,8
36	7	41,5	35,5
37	8	39,7	34,3


Расчетный температурный график тепловых сетей

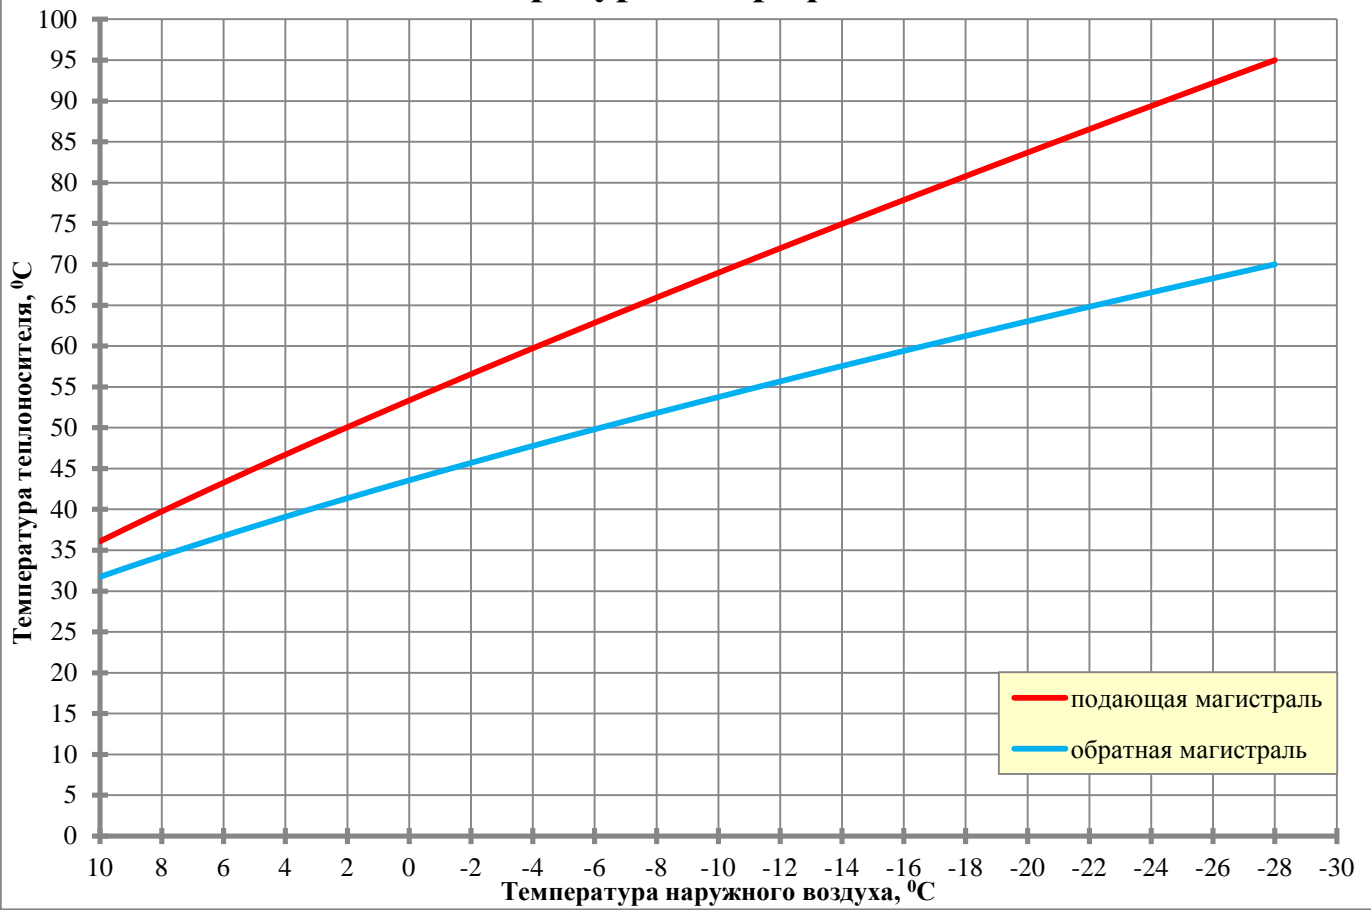


Утвержденный температурный график котельных ООО «ТеплоПлюс»

№ п/п	$t_n, ^\circ\text{C}$	$\tau_{01}, ^\circ\text{C}$	$\tau_{02}, ^\circ\text{C}$
1	10	31	27
2	9	33	28
3	8	35	29
4	7	36	30
5	6	38	32
6	5	40	33
7	4	41	34
8	3	43	35
9	2	45	36
10	1	46	37
11	0	48	38
12	-1	50	39
13	-2	51	41
14	-3	53	42
15	-4	55	43
16	-5	57	44
17	-6	58	45
18	-7	60	46
19	-8	62	47
20	-9	63	49
21	-10	65	50
22	-11	67	51
23	-12	68	52
24	-13	70	53
25	-14	72	54
26	-15	73	55
27	-16	75	56
28	-17	77	58
29	-18	78	59
30	-19	80	60
31	-20	82	61
32	-21	83	62
33	-22	85	63
34	-23	87	64
35	-24	88	65
36	-25	90	67
37	-26	92	68
38	-27	93	69
39	-28	95	70

Утвержденный температурный график тепловых сетей

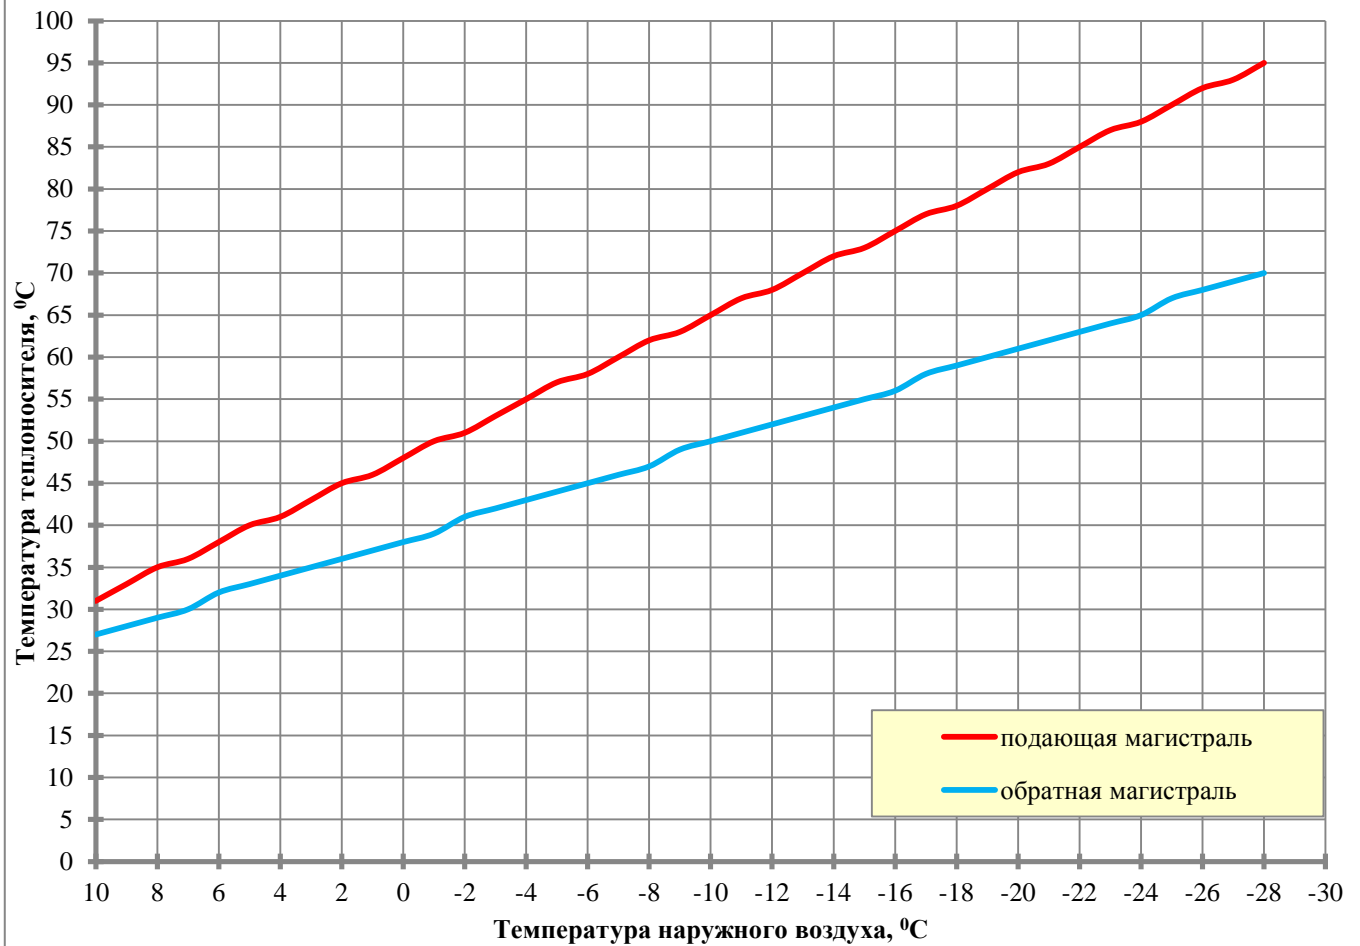

Сравнение реального температурного графика с расчетным

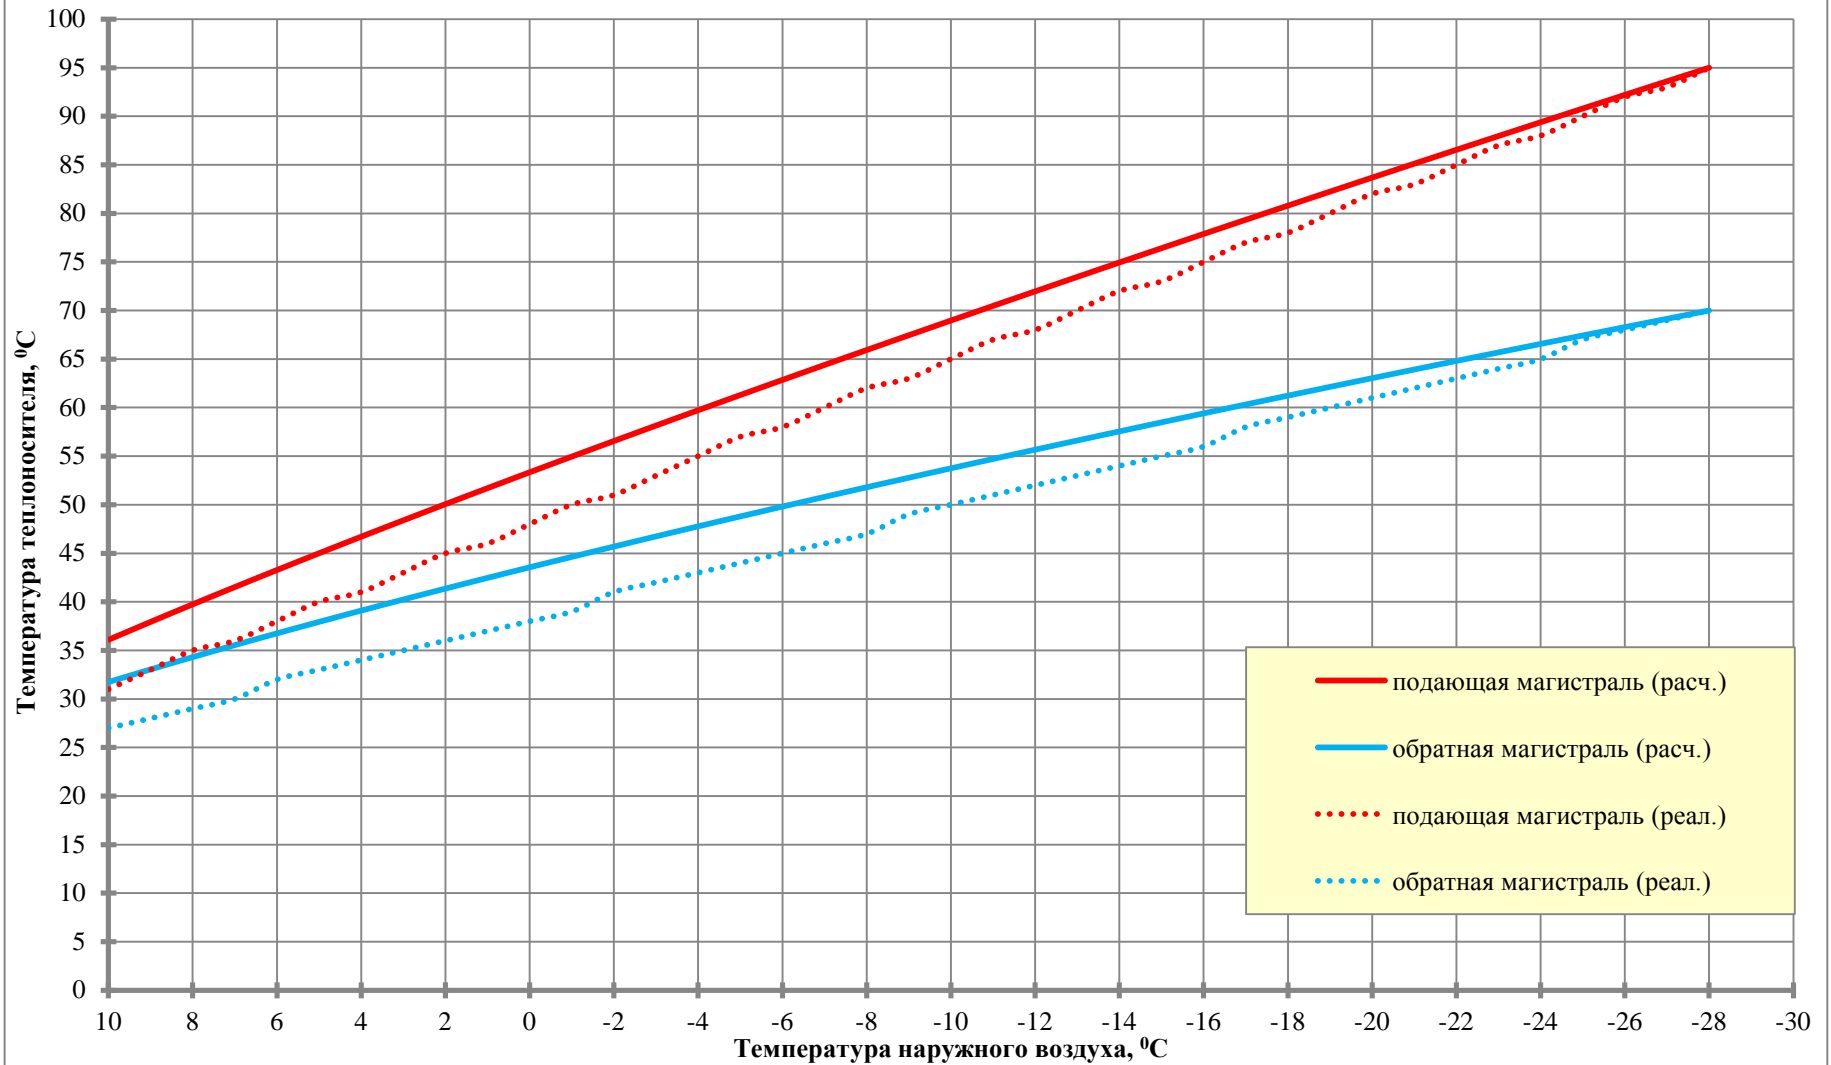


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расчетный (рекомендуемый) температурный график тепловых сетей котельных Управления Образования

№ п/п	t_n	τ_{01}	τ_{02}
1	-28	95,0	70,0
2	-27	93,6	69,1
3	-26	92,2	68,3
4	-25	90,8	67,4
5	-24	89,4	66,6
6	-23	88,0	65,7
7	-22	86,5	64,8
8	-21	85,1	63,9
9	-20	83,7	63,0
10	-19	82,2	62,1
11	-18	80,8	61,2
12	-17	79,3	60,3
13	-16	77,9	59,4
14	-15	76,4	58,5
15	-14	74,9	57,6
16	-13	73,5	56,6
17	-12	72,0	55,7
18	-11	70,5	54,7
19	-10	69,0	53,8
20	-9	67,5	52,8
21	-8	65,9	51,8
22	-7	64,4	50,8
23	-6	62,9	49,8
24	-5	61,3	48,8
25	-4	59,7	47,8
26	-3	58,2	46,7
27	-2	56,6	45,7
28	-1	55,0	44,6
29	0	53,3	43,6
30	1	51,7	42,5
31	2	50,1	41,4
32	3	48,4	40,2
33	4	46,7	39,1
34	5	45,0	37,9
35	6	43,3	36,8
36	7	41,5	35,5
37	8	39,7	34,3
38	9	37,9	33,0
39	10	36,1	31,7


Расчетный температурный график тепловых сетей

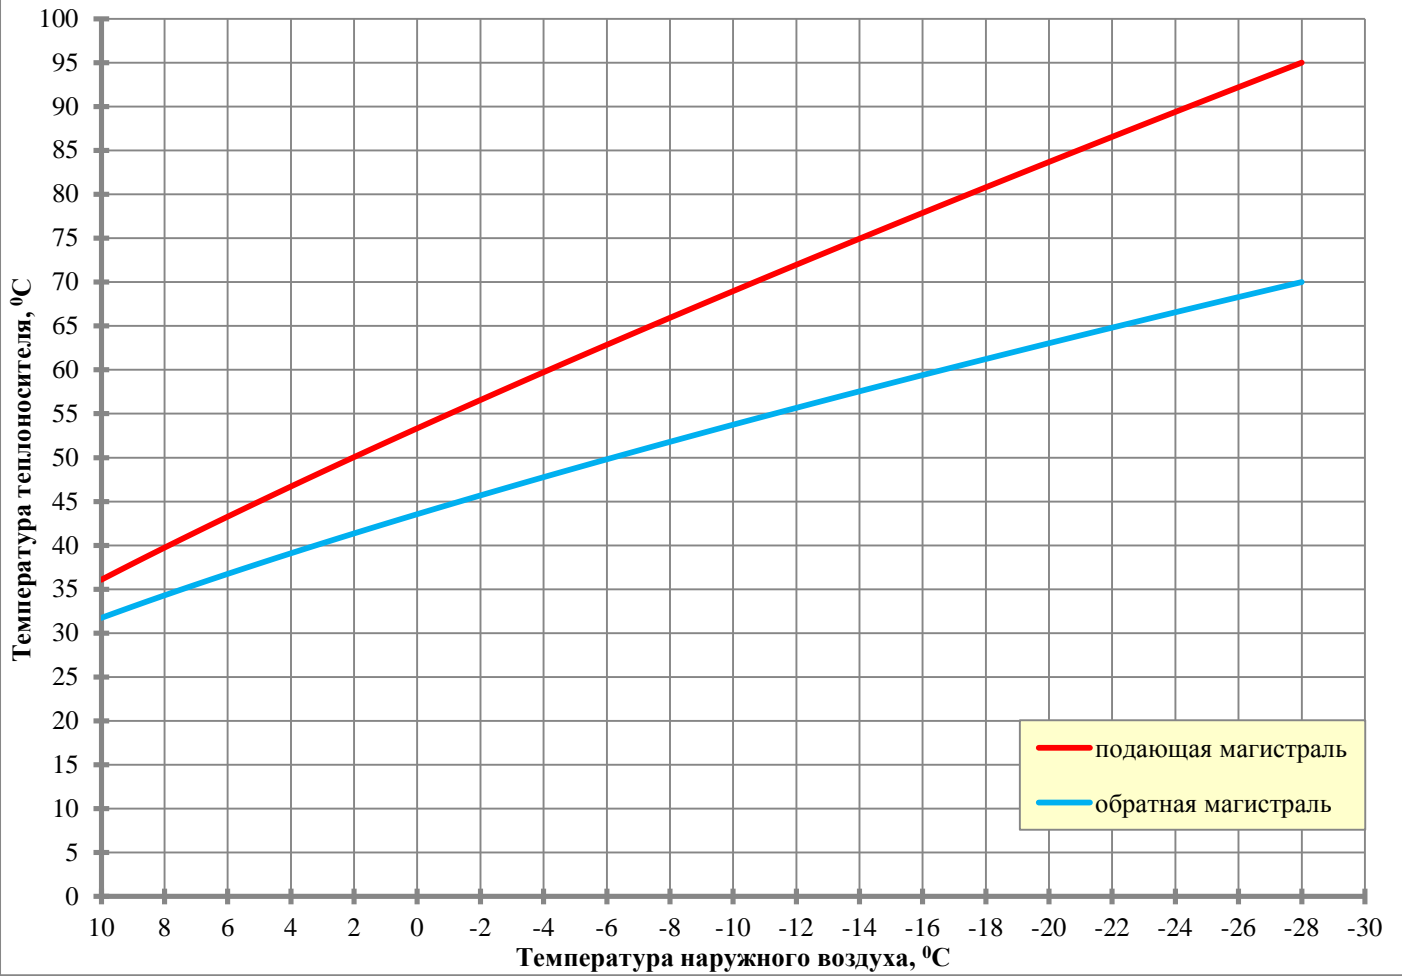

Утвержденный температурный график котельных Управления Образования

№ п/п	t_n	τ_{01}	τ_{02}
1	10	37	32
1	9	39	33
1	8	41	34
2	7	43	35
3	6	45	36
4	5	47	37
5	4	48	38
6	3	50	39
7	2	52	40
8	1	54	41
9	0	55	42
10	-1	57	43
11	-2	59	44
12	-3	60	45
13	-4	62	46
14	-5	64	47
15	-6	65	48
16	-7	67	49
17	-8	69	50
18	-9	70	51
19	-10	72	52
20	-11	74	53
21	-12	75	54
22	-13	77	55
23	-14	78	56
24	-15	80	57
25	-16	81	58
26	-17	83	59
27	-18	85	60
28	-19	86	61
29	-20	87	62
30	-21	88	63
31	-22	89	64
32	-23	90	65
33	-24	91	66
34	-25	92	67
35	-26	93	68
36	-27	94	69
37	-28	95	70

Утвержденный температурный график тепловых сетей

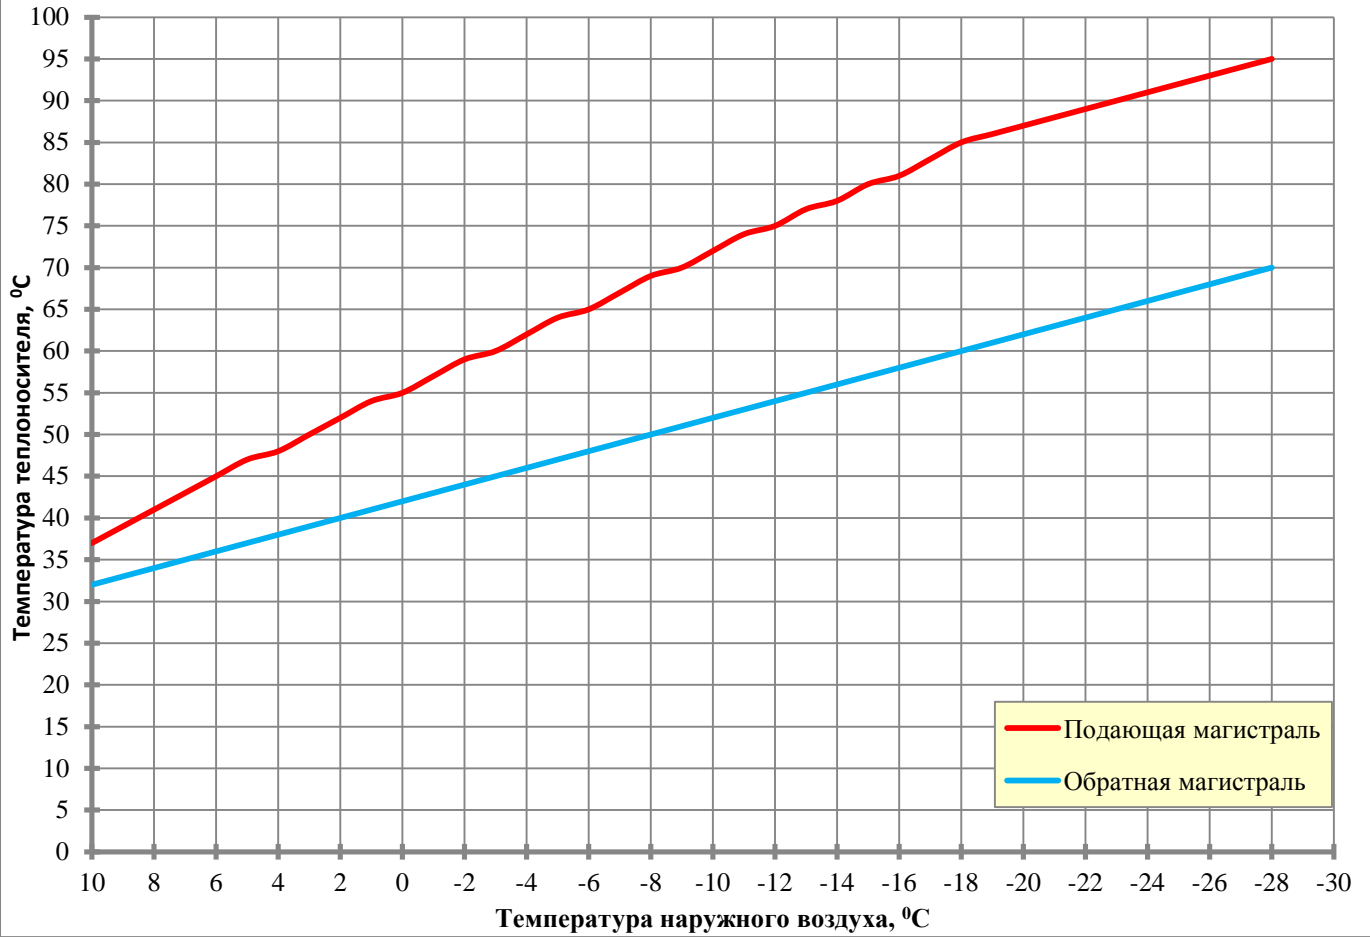

Сравнение утвержденного температурного графика с расчетным

